REVISÕES				
ZONA	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	PROJETISTA

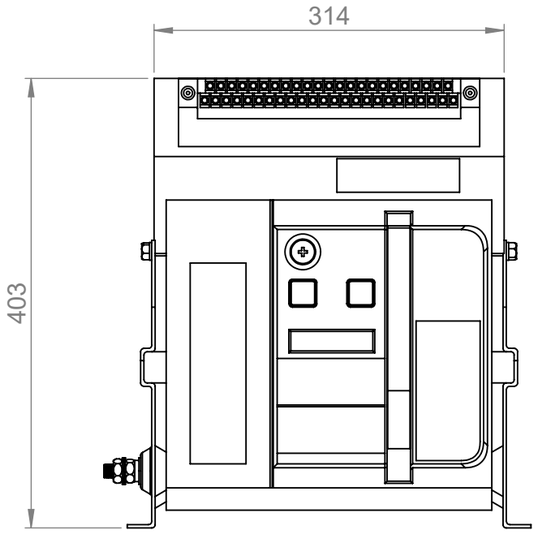

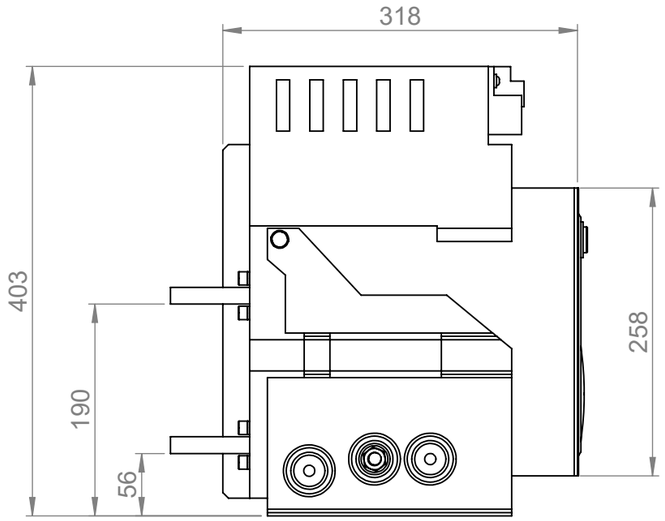

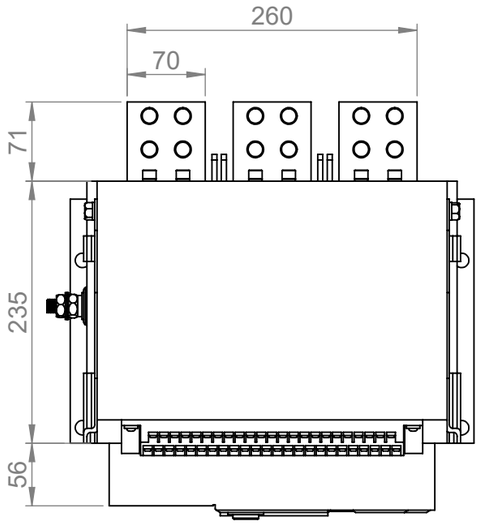

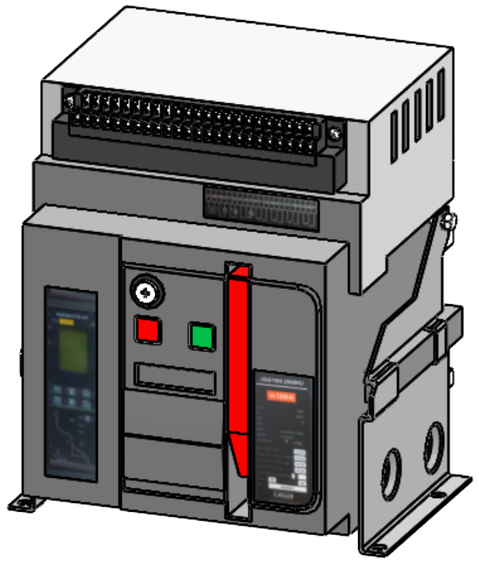

REV.	EMIS.	DATA	DESENHO	PROJETO	REVISÃO	APROVAÇÃO	RESP. TÉCNICO	EMISSÕES PADRONIZADAS
07	PF	01/04/2023	OTONI	OTONI	OTONI	OTONI	OTONI	PA - PARA APROVAÇÃO AP - ALTERAÇÃO DE PROJETO PF - PARA FABRICAÇÃO CF - CONFORME FABRICADO PI - PARA INSTALAÇÃO CI - CONFORME INSTALADO

C MÜLLER
MEDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKER

ESCALA: 1:5.5

UNIDADE: mm

TÍTULO: DISJUNTOR JGGYW3-2500HU

PÁGINA: 1 de 1

Este documento é de propriedade exclusiva da CMULLER DISJUNTORES. O uso indevido e/ou não autorizado está previsto em lei.

CÓDIGO : DISJUNTOR JGGYW3-2500HU

DESENHO REFERÊNCIA:

A3